



MEHRSTUFIGE VAKUUMERZEUGER PVP 140 M, 170 M und 200 M

Luftmenge (NI/s) bei verschiedenen Vakuumgraden (-Kpa)

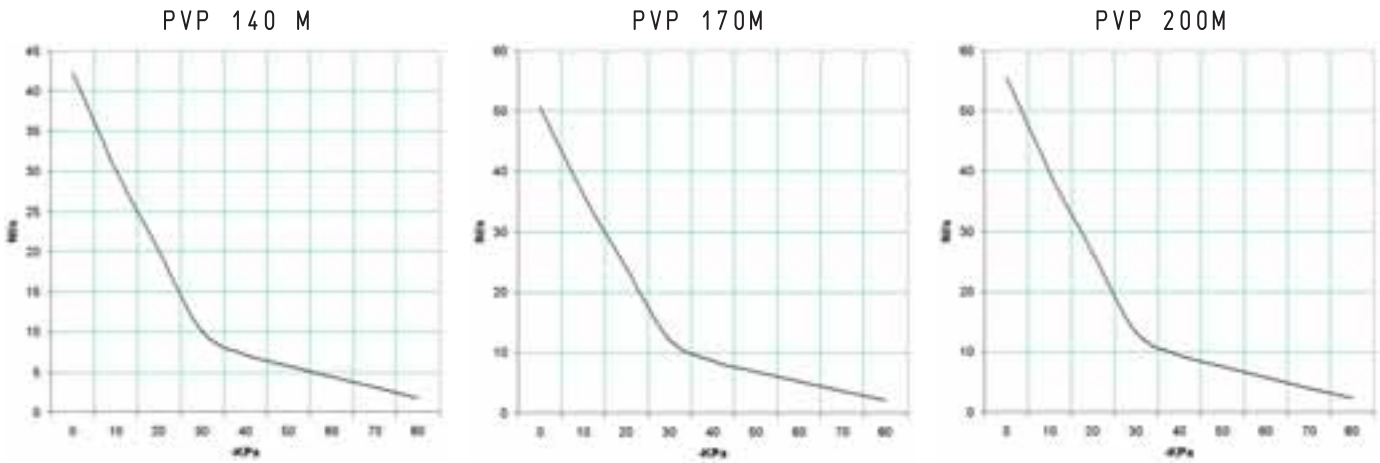

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Luftleistung (NI/s) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)										Max. Vakuum -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
PVP 140 M	6.0	13.0	42.22	30.15	20.10	10.05	7.18	5.74	4.31	3.02	1.72	90	
PVP 170 M	6.0	16.3	50.55	36.10	24.07	12.03	8.59	6.87	5.17	3.61	2.06	90	
PVP 200 M	6.0	19.4	55.55	39.67	26.45	13.22	9.44	7.55	5.68	3.97	2.27	90	

Evakuierungszeit (ms/l=s/m³) bei verschiedenen Vakuumgraden (-Kpa)

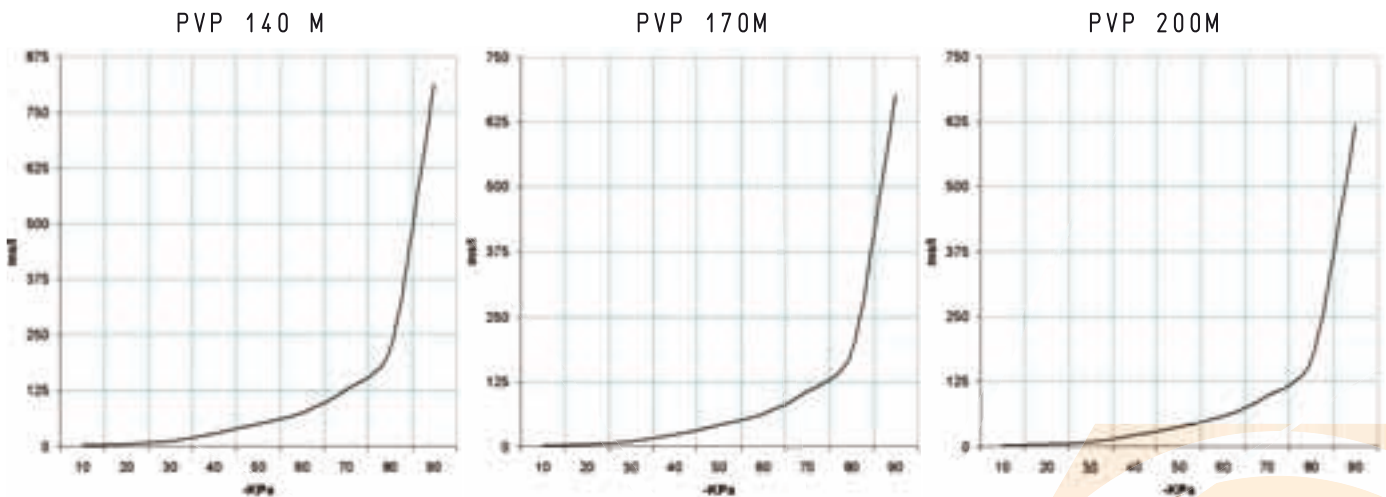

Vakuumerzeuger Art.	Versorgungsdruck bar	Luftverbrauch NI/s	Evakuierungszeiten (ms/l = s/m ³) bei den verschiedenen Vakuumgraden (-KPa)										Max. Vakuum -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	90		
PVP 140 M	6.0	13.0	2.1	5.3	11.7	28.0	50.2	76.9	127.6	220.8	812	90	
PVP 170 M	6.0	16.3	1.7	4.4	9.7	23.4	42.0	64.2	106.6	184.5	678	90	
PVP 200 M	6.0	19.4	1.6	4.0	8.9	21.3	38.2	58.4	97.0	167.8	618	90	